

Instructions for Use


Directives d'utilisation

Instrucciones de uso

DP Series Enclosures – Installation Instructions

Enceintes DP – Directives d'installation

Cajas Serie DP – Instrucciones de Instalación

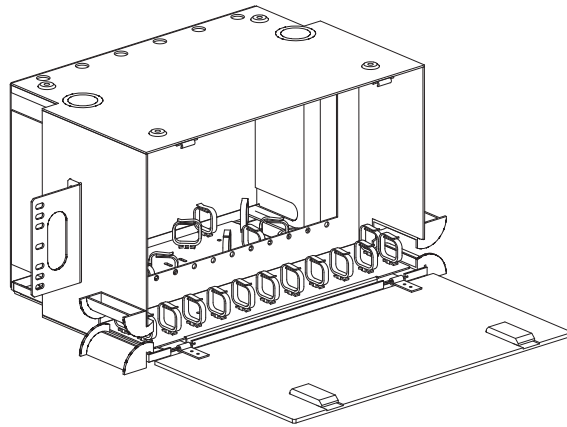

Shown: DP-105

DP Series Enclosures – Installation Instructions
The DP Series Optical Distribution Enclosures are designed to protect, manage and organize fiber terminations and/or splicing in a rack-mount environment. The following consists of installation instructions and guidelines for DP Series Enclosures and accessories.

1. Mounting Hardware

Use enclosed mounting hardware (bolts, lock washers, and flat washers) to aid in the installation of your enclosure into a Network Bay frame or rack. Installation: Align hole in enclosure mounting bracket with appropriate hole in Network Bay frame or rack. Insert screw into hole, and tighten. Repeat process four times, using two bolts on both the RH and LH sides of enclosure.

2. Black Edge Grommet

Helps eliminate abrasion of wire & cable insulation when passing through enclosure openings. Installation: Check drawing for installation detail.

3. Adhesive-Backed Identification Labels

For direct splicing identification. Installation: Peel away film backing, then mount label to inside of door.

4. Bend Radius Control Module (DP and DPC Enclosures only)

The Bend Radius Control Module is installed on DP and DPC Enclosures to help maintain bend radius requirements. At the discretion of installer, the Bend Radius Control Module may be installed with the rounded side facing up or down. Installation: With flat side of Bend Radius Control Module facing inward, fit the module to one of the rectangular openings on the lower forward right or left hand sides of enclosure. Slide the module's metal retention clip onto the upper or lower edge of the opening, pressing either up or down, until it locks securely in place.

Enceintes DP – Directives d'installation

Les enceintes DP de répartition optiques sont conçues pour protéger, gérer et organiser des terminaisons de fibres ou des épissures dans des installations sur bâti. Les directives suivantes décrivent l'installation de ces enceintes et d'accessoires connexes.

1. Ferrures de montage

Employer les ferrures comprises (boulons et rondelles plates/de blocage) pour installer l'enceinte dans un bâti de réseau visé. Installation : aligner le trou du support de montage de l'enceinte avec celui du bâti à l'endroit voulu. Y insérer une vis et serrer. Reprendre la procédure quatre fois, en utilisant deux boulons des côtés gauche et droit de l'enceinte.

2. Passe-câble noir

Aide à éliminer l'abrasion de l'isolant des fils et des câbles qui passent par les ouvertures de l'enceinte. Installation : se reporter à l'illustration.

3. Étiquettes d'identification adhésives

Permettent d'identifier les épissures. Installation : enlever la pellicule protectrice de la face adhésive et coller l'étiquette à l'intérieur de la porte.

4. Protège-rayon de courbure (enceintes DP et DPC seulement)

Ce dispositif se fixe dans les enceintes DP et DPC pour maintenir les rayons de courbure nominaux. Son côté arrondi peut être installé vers le haut ou vers le bas, selon les besoins de l'installateur. Installation : en orientant le côté plat du protège-rayon vers l'intérieur, adapter ce dernier à l'une des ouvertures rectangulaires au bas de l'enceinte, des côtés avant droit ou gauche. Glisser la languette de retenue métallique du protège-rayon sur le rebord supérieur ou inférieur de l'ouverture, en poussant vers le haut ou le bas jusqu'à ce que le dispositif s'enclenche.

Cajas Serie DP – Instrucciones de Instalación

Las Cajas de la Serie DP de Distribución Óptica están diseñadas para proteger y organizar las conexiones y/o empalmes de fibra en un bastidor. A continuación encontrará instrucciones y pautas para la instalación de estas Cajas y sus accesorios.

1. Materiales de Montaje

Utilice los materiales de montaje (pernos, arandelas de seguridad y arandelas planas) para asistirle en la instalación de la caja en el Network Bay Frame o bastidor. Instalación: Alinee el hueco en la ménsula de instalación con el hueco correspondiente en el Network Bay Frame o bastidor. Inserte el tornillo en el hueco y ajústelo. Repita el proceso cuatro veces, utilizando dos pernos en cada uno de los lados izquierdo y derecho de la caja.

2. Ojal de Borde Negro


Este ayuda a eliminar la abrasión del aislante o alambre del cable cuando lo pasa a través de las aberturas de la caja.

3. Etiquetas de Identificación Autoadhesivas


Para identificar los empalmes directos. Instalación: Remueva la película de la parte trasera y adhiera la etiqueta en la parte interior de la puerta.

4. Módulo de Control de Radio de Curvatura (Sólo en Cajas DP y DPC)


Este módulo está instalado en las cajas DP y DPC para ayudar a mantener el radio de curvatura requerido. El módulo puede ser instalado con el lado redondeado hacia arriba o abajo de acuerdo a lo determinado por el instalador. Instalación: Inserte el módulo, con su lado plano orientado hacia adentro, en una de las aberturas rectangulares que se encuentran en la parte inferior del lado derecho o izquierdo de la caja. Deslice el gancho de retención metálico del módulo en el borde.

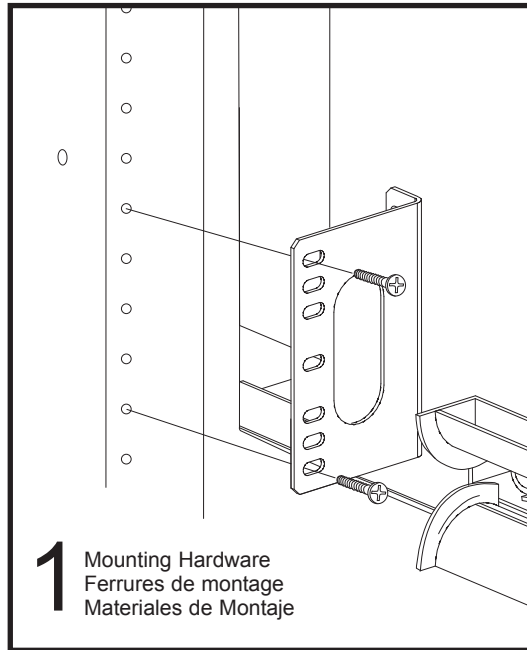


1 Mounting Hardware
Ferrures de montage
Materiales de Montaje

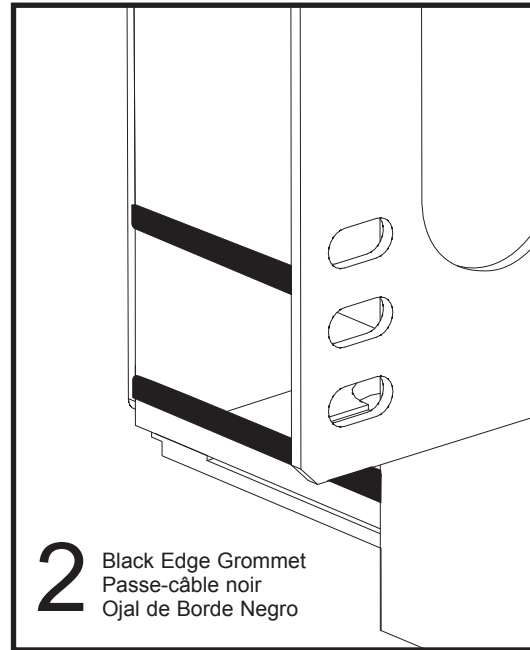

2 Black Edge Grommet
Passe-câble noir
Ojal de Borde Negro

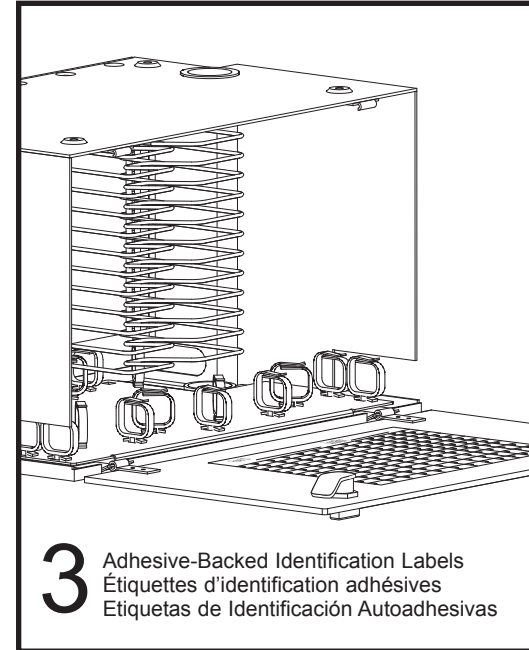

3 Adhesive-Backed Identification Labels
Étiquettes d'identification adhésives
Etiquetas de Identificación Autoadhesivas

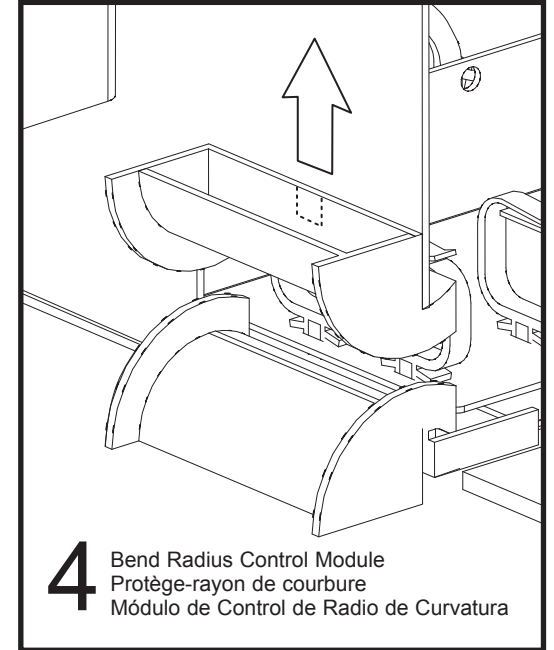

4 Bend Radius Control Module
Protège-rayon de courbure
Módulo de Control de Radio de Curvatura

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. Read and understand all instructions. Follow all warnings and instructions marked on the product.
2. Do not use this product near water—e.g., near a tub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
3. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages.
4. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

SAFETY INFORMATION

1. Never install communications wiring or components during a lightning storm.
2. Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
3. Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying communications wiring or components.

DIRECTIVES IMPORTANTES

1. Lire les présentes directives et s'assurer de bien les comprendre; observer tous les avertissements et directives apparaissant sur le dispositif.
2. Ne pas installer ce dispositif à proximité d'une source d'eau – comme une baignoire, un bac à laver, une cuve à lessive ou un évier de cuisine –, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine.
3. Ne jamais insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures de ce dispositif; elles sont sous tension et peuvent présenter un danger.

CONSERVER LES PRÉSENTES DIRECTIVES. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais effectuer l'installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage.
2. Ne jamais installer de composants de communication dans des endroits mouillés à moins qu'il s'agisse de dispositifs conçus spécialement pour cet usage.
3. Ne jamais toucher des bornes de raccordement ni du fil non isolés, à moins que le circuit ne soit pas relié à l'interface réseau.
4. On doit prendre toutes les précautions requises lorsqu'on installe ou modifie du câblage ou des composants de télécommunication.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto.
2. No utilice estos producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
3. Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer contacto con voltajes peligrosos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. INFORMACION DE SEGURIDAD

1. Nunca instale cableado o componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale componentes de comunicaciones en lugares mojados, si los componentes no han sido diseñados específicamente para ser usados en locales mojados.
3. Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red.
4. Tenga precaución cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones.



A Division of Leviton Manufacturing Co., Inc.
Phone: (800) 824-3005
www.leviton.com