

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

- **PARA EVITAR FUEGO, DESCARGA ELECTRICA, O MUERTE, INTERRUMPA LA ENERGIA MEDIANTE EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE. ¡ASEGURESE QUE EL CIRCUITO NO ESTE ENERGIZADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION**
- Para instalarse y/o usarse de acuerdo con los códigos eléctricos y normas apropiadas.
- Para evitar sobrecalentamiento y posible daño a este aparato y otro equipo, **NO** lo instale para controlar un receptáculo, artefactos operados por motor o transformador u otras fuentes de iluminación que no estén especificadas: incandescente, LED o LFC.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**


- Cuando use en una aplicación de 3-Vías, use un sensor y un interruptor estándar de 3-Vías. No puede usar otro sensor o en una aplicación de 4-Vías.
- Si usted no está seguro acerca de alguna parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.
- Limpie la superficie exterior sólo con un trapo húmedo. **NO** use jabones o líquidos de limpieza.
- No use piezas reusables. **NO** trate de hacer mantenimiento o repararlo.
- Use este producto sólo con cable de **COBRE O REVESTIDO DE COBRE**.

**Herramientas necesarias**

- Destornillador/Phillips
- Lápiz
- Cinta aislante
- Cortadores
- Alicates
- Regla

**Cambio de color de su producto:**

Su atenuador incluye dos opciones de color. Para cambiar el color proceda como sigue:

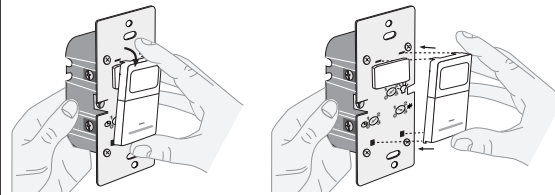

Presione hacia abajo las pestañas, de acuerdo al diagrama, una a la vez y gire hacia afuera para para soltar. Coloque el nuevo insertando las pestañas del borde de la base y luego gire y presione el nuevo juego de color para unir.

**CARACTERISTICAS**

- Los IPS05 y IPV05 y tienen un área de detección de 84 m2 (30 pies x 30 pies), y un ángulo de detección de 180° (vea el Área de Detección en la página 2).
- Los controles de luz y tiempo de demora se encuentran en la parte frontal del producto. Para más detalles vea la sección de Programación de Ajustes en la página 2.
- El sensor de ocupación se puede convertir en un sensor de ausencia de movimiento (Vea los ajustes de programación en la página 2).
- El indicador LED se usa para alertar al usuario sobre el estado del producto.
- Tiempo de demora programable de 30 segundos, 5 minutos, 15 minutos y 30 minutos.
- Nivel mínimo de luz ajustable.


**UBICACION/MONTAJE**

El producto responde a cambios rápidos de temperatura y por eso debe tener cuidado cuando lo instale. **NO** lo instale directamente sobre una fuente de calor, en un lugar donde corrientes de aire caliente o frío golpee directamente al sensor, o donde el movimiento no deseado (por ejemplo, el tráfico de pasillo) esté dentro del campo-de-visión del sensor.

**INSTALE EL ATENUADOR**


NOTA: Haga una marca en el cuadrado  cuando complete los pasos.

**Paso 1** **ADVERTENCIA:** Para evitar descarga eléctrica, fuego, o muerte, **INTERRUMPA EL PASO DE ENERGÍA** en el interruptor de circuito o fusible. ¡Asegúrese que el circuito no esté energizado antes de iniciar la instalación!

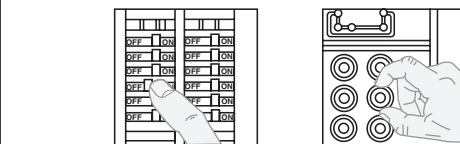

**Paso 2** **Identifique el cableado de la instalación (más común):**

NOTA: Si el cableado en la caja de pared no es similar a estas configuraciones, consulte a un electricista.

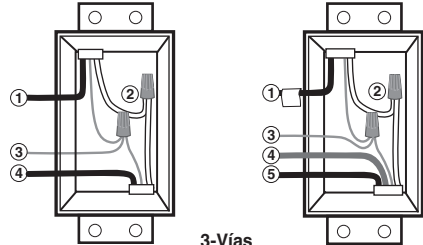

**Unipolar**

1. Línea (Fase)
2. Neutro
3. A tierra
4. Carga


**3-Vías**

1. Línea o Carga (vea las instrucciones importantes abajo)
2. Neutro
3. A tierra
4. Primer Viajero – note el color
5. Segundo Viajero – note el color. **NOTA:** Para instalar el remoto compatible, con LED, el Primer Viajero se convierte en Línea Fase.

**IMPORTANTE:** Para aplicaciones de 3-Vías, note que uno de los tornillos terminales del interruptor viejo que se ha sacado es de color diferente (Negro) o marcado Común. Marque ese conductor con cinta aislante e identifíquelo como común (Línea o Carga) en el sensor y en el remoto de la caja de pared.

**Paso 3** **Preparación de los conductores:**


Este sensor se puede cablear usando los tornillos terminales laterales o a través de los orificios posteriores. Elija el pelado apropiado de los conductores de acuerdo a las especificaciones.

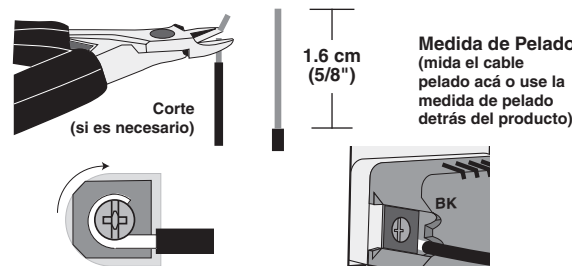


**Cableado Lateral**  
Las terminales laterales aceptan sólo conductores sólidos de cobre #14 - 12 AWG

- Asegure que las puntas de los conductores de la caja de pared estén **rectas** (corte si es necesario).
- Pele el aislante de la punta de cada conductor de la caja de pared como se muestra.
- **Para aplicaciones Unipolares vaya al paso 4a.**
- **Para aplicaciones de 3-Vías, vaya al paso 4b.**

**Paso 4a** **Aplicación Unipolar:**

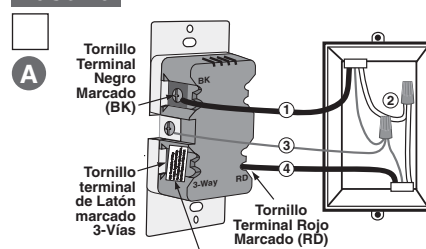

Etiqueta de terminal:  
Use esta terminal sólo en una instalación de 3-Vías o más. Para instalación Unipolar, no quite esta etiqueta aislante.

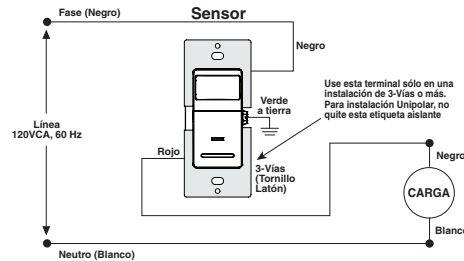

**CABLEADO DEL SENSOR:**

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:



- El conductor verde o pelado de cobre pelado de la caja de pared al tornillo terminal Verde.
- El conductor línea fase de la caja de pared al tornillo terminal marcado "BK"
- El conductor carga de la caja de pared al tornillo terminal marcado "RD".
- El tornillo terminal marcado "3-Vías" debe tener pegada la etiqueta Roja aislante.
- **NOTA:** Si la etiqueta aislante no está pegada al tornillo terminal marcado "3-Vías" use cinta aislante para cubrirlo.
- **Continúe con el Paso 5.**

**Cableado de 3-Vías con Interruptor 3-Vías:**

Cuando conecte el sensor para el control de 3 vías, primero debe elegir la ubicación del interruptor de pared donde se instalará el sensor. Luego identifique qué caja eléctrica tiene la conexión de línea, Si la conexión de línea está en la caja donde se encuentra el interruptor estándar de 3-Vías debe usar el diagrama de cableado 4B, si la conexión de línea está en la caja donde se encuentra el sensor, utilice el diagrama de cableado 4C.

**NOTA:** Se necesitará un par de conductores de conexión para conectar el interruptor de 3-Vías.

**B** **El Sensor está ubicado en la caja eléctrica con conexión a CARGA:**

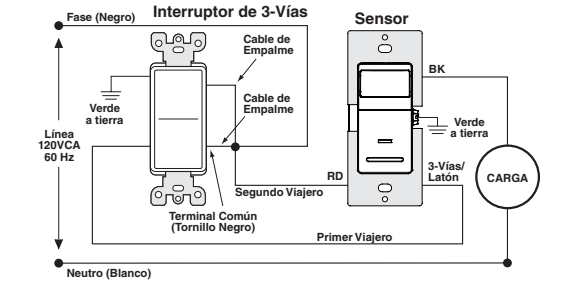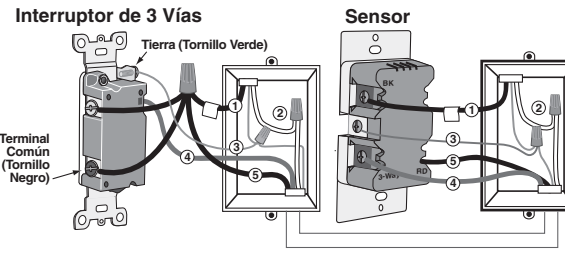

**CABLEADO DEL INTERRUPTOR:**

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:



- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al tornillo terminal Verde.
- Un conductor de conexión al tornillo terminal Negro marcado "COM" y otro conductor de conexión al tornillo terminal de Latón (en el mismo lado del interruptor).
- Conecte los siguientes 4 conductores usando el conector de alambre del tamaño apropiado:
  1. El conductor Común/Línea (identificado en el paso 2).
  2. El Segundo conductor Viajero (note el color en el paso 2).
  3. Dos conductores de conexión del interruptor de 3-Vías.
- El Primer conductor Viajero de la caja de pared (note el color en el paso 2) al tornillo terminal de Latón del interruptor (lado opuesto del tornillo Negro).

**CABLEADO DEL SENSOR:**

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:

- El conductor verde o pelado de cobre en la caja de la pared del tornillo terminal Verde.
- El conductor Común/Carga de la caja de pared, identificado cuando se sacó el interruptor viejo (paso 2), al tornillo terminal marcado "BK".
- El Primer conductor Viajero de la caja de pared (note el color en el paso 2) al tornillo Terminal "3-Vías".
- El Segundo conductor Viajero de la caja de pared (note el color en el paso 2) al tornillo Terminal marcado "RD" en el sensor. Este viajero del interruptor debe ir al tornillo terminal marcado "RD" en el sensor.

**C** **El Sensor está ubicado en la caja eléctrica con conexión a LINEA:**

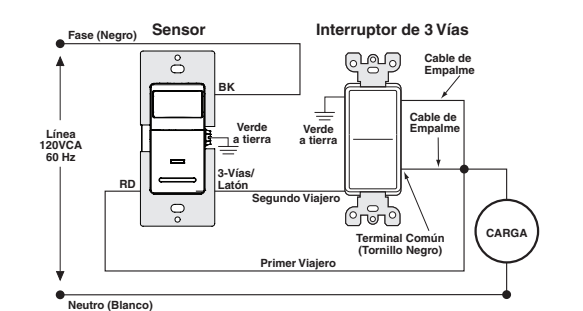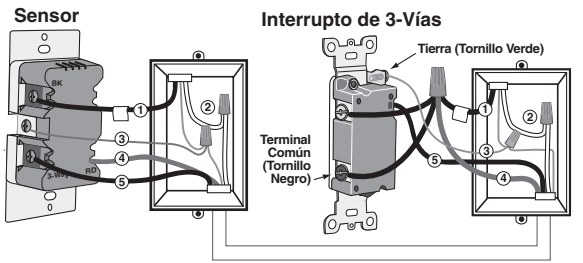

**CABLEADO DEL SENSOR:**

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:


- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al tornillo terminal Verde.
- El conductor Común/Línea de la caja de pared, identificado cuando se sacó el interruptor viejo (paso 2), al tornillo terminal marcado "BK".
- El Primer conductor Viajero de la caja de pared (note el color en el paso 2) al tornillo Terminal marcado "RD".
- El Segundo conductor Viajero de la caja de pared (note el color en el paso 2) al tornillo Terminal marcado "3-Vías".

**CABLEADO DEL INTERRUPTOR:**

Conecte los conductores de acuerdo al **DIAGRAMA DE CABLEADO** como sigue:

- El conductor Verde o Pelado de cobre de la caja de pared al tornillo terminal Verde.
- Un conductor de conexión al tornillo terminal Negro marcado "COM" y otro conductor de conexión al tornillo terminal de Latón (en el mismo lado del interruptor).
- Conecte los siguientes 4 conductores usando el conector de alambre del tamaño apropiado:
  1. El conductor Común/Carga (identificado en el paso 2).
  2. El Primer conductor Viajero (note el color en el paso 2).
  3. Dos conductores de conexión del interruptor de 3-Vías
- El Segundo conductor Viajero de la caja de pared (note el color en el paso 2) al tornillo terminal de Latón en el interruptor (lado opuesto del tornillo Negro).

### Paso 5 Pruebe su atenuador antes de montarlo en la caja pared:




**NOTA:** Forme una curva con los conductores como se muestra en el diagrama para aliviar la tensión contra el producto cuando lo monte.


- Coloque todos los conductores dentro de la caja dejando espacio para el producto.
- Asegure que la palabra "TOP" esté hacia arriba en la abrazadera del producto.
- Asegure parcialmente los tornillos en los orificios de montaje de la caja de pared.

- Restablezca la corriente con el interruptor de circuito o fusible.
- Para el IPSD6, las luces se ENCENDERAN automáticamente después que aplique la corriente.
- Para IPVD6, presione y suelte la almohadilla para encender las luces.

Vea el cuadro de Estado del Localizador de Luz para confirmar el estado de funcionamiento del producto. Si las luces no ENCIENDEN, vea la sección SOLUCION DE PROBLEMAS.




### Paso 6 Montaje del Atenuador: DESCONECTE LA ENERGÍA CON EL INTERRUPTOR DE CIRCUITO O FUSIBLE.



Se puede terminar la instalación apretando los tornillos de montaje en la caja de pared. Monte la placa.

### Paso 7 Restablezca la Energía:

Restablezca la Energía con el interruptor de circuito o fusible. La instalación está terminada.

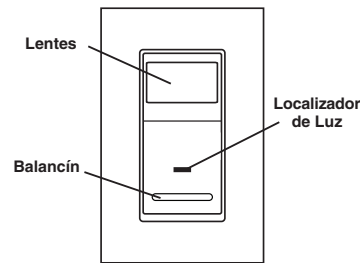

ESTADO DEL LOCALIZADOR DE LUZ		
CARGA	IPSD6	IPVD6
APAGADO	Parpadea	Encendido
ENCENDIDO	Parpadea	Parpadea

### OPERACION

#### IPSD6: Encendido Automático

**Encendido Automático:** Las luces se ENCENDERAN automáticamente cuando la habitación esté ocupada o cuando se detecte movimiento. El IPSD6 APAGARA las luces cuando no detecte movimiento o cuando la habitación esté desocupada después del periodo de tiempo fijado.

**Ajuste del Tiempo de Demora:** Vea la sección de Programación de Ajustes.

Se puede usar el balancín de ENCENDIDO/APAGADO/ATENUADO para ENCENDER Y APAGAR o ATENUAR subir o bajar.

**Atenuación:** Una vez que se ENCIENDE, presione y mantenga presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO/ATENUADO para atenuar las luces SUBIR o BAJAR. Para invertir la dirección de atenuado suelte momentáneamente el botón ENCENDIDO/APAGADO/ATENUADO, luego, presiónelo y manténgalo presionado de nuevo. Una vez que logre el nivel de luz deseado el atenuador volverá a llamar el nivel preestablecido cuando se encienda la carga.

**Ajuste del nivel de luz:** Vea la sección de programación de ajustes. **IPVD6: ENCENDIDO Manual**

La operación requiere que el usuario ENCIENDA manualmente la luz, el botón ENCENDIDO/APAGADO/ATENUADO. Las luces se APAGARAN automáticamente cuando la habitación quede desocupada por un periodo de tiempo determinado.

**Ajuste del Tiempo de Demora:** Vea la sección de Programación de Ajustes.

**Atenuación:** Una vez que se ENCIENDE, presione y mantenga presionado el botón ENCENDIDO/APAGADO/ATENUADO para atenuar las luces SUBIR o BAJAR. Para invertir la dirección de atenuado suelte momentáneamente el botón ENCENDIDO/APAGADO/ATENUADO, luego, presiónelo y manténgalo presionado de nuevo. Una vez que logre el nivel de luz deseado el atenuador volverá a llamar el nivel preestablecido cuando se encienda la carga.

**NOTA:** En una aplicación de 3-Vías, el interruptor de 3-Vías provee la habilidad de cambiar manualmente a ENCENDIDO desde un segundo lugar. El sensor esperará el tiempo fuera y se APAGARA una vez que no detecte movimiento y el tiempo haya expirado.

#### LED Localizador de luz:

**IPSD6:** LED parpadea cuando detecta movimiento.

**IPVD6:** LED parpadea cuando detecta movimiento y la carga está en ENCENDIDA. LED permanecerá encendido cuando la carga está APAGADA.

#### Permite Inicio Rápido

1. Jale la cubierta (para activar el interruptor de aire)
2. Empújelo suavemente en su lugar hasta presionar el botón.
3. Mantenga el botón presionado por diez segundos.
4. El LED de localización parpadeará indicando una programación exitosa.
  - a. LFC modo (Inicio Rápido): 2 parpadeos
  - b. Modo LED/Incandescente): 1 parpadeo

### PROGRAMACION DE AJUSTES

1. Con la energía restablecida y la placa de pared removida, retire la cara del producto para exponer los controles de programación, vea las instrucciones de cambio de color en la página 1. Use un destornillador pequeño para ajustar la sensibilidad a la luz y el tiempo de la siguiente manera:

#### Ajuste del nivel de luz:

- Gire el control hacia la derecha. Las luces se encenderán en las condiciones más altas.
- Gire el control hacia la izquierda. Las luces se encenderán en las condiciones de luz bajas.
- Si el ajuste del nivel de luz está totalmente hacia la izquierda requerirá de una acción manual en el sensor.

#### Selección de Tiempo:

- Ajuste el selector de tiempo en la cantidad de tiempo deseado para que las luces permanezcan ENCENDIDAS. Luces permanecerán encendidas desde 30 segundos hasta 30 minutos después que la habitación esté desocupada.
- Gire el control hacia la derecha. (Luces permanecerán encendidas hasta 30 minutos (vea la tabla de abajo).
- Gire el control hacia la izquierda. Luces permanecerán encendidas hasta 30 segundos (vea la tabla de abajo).


**Atenuación del LFC y LED:** El atenuador cuenta con un disco ajustable por el usuario para establecer el nivel mínimo de iluminación. Esta característica se puede utilizar con los ciertos tipos de cargas de iluminación para reducir el parpadeo en los niveles bajos de luz.

#### Ajuste del Nivel Mínimo de Atenuación:

- Gire el control hacia la derecha. Las luces atenuarán al mayor nivel de luz.
- Gire el control hacia la izquierda. Las luces atenuarán al menor nivel de luz

2. Pruebe que el nivel de luz, tiempo de selección y regulación de nivel son los deseados. Si no, repita los ajustes hasta que esté satisfecho.



3. Monte la placa. LA INSTALACION ESTA TERMINADA.

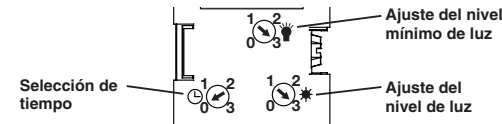

Ajuste Tiempo	Tiempo
0	30 Sec
1	5 Min
2	15 Min
3	30 Min

**NOTA:** Para que el IPSD6 trabaje como sensor de ausencia de movimiento (ENCENDIDO manual/ APAGADO automático) gire el ajuste del nivel de luz totalmente hacia la izquierda.


### COBERTURA AREA DE DETECCION

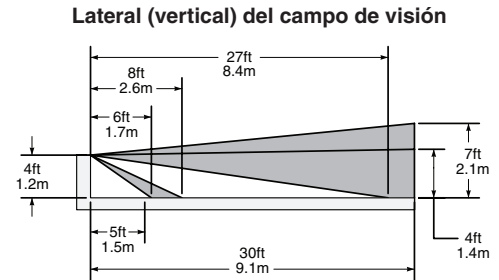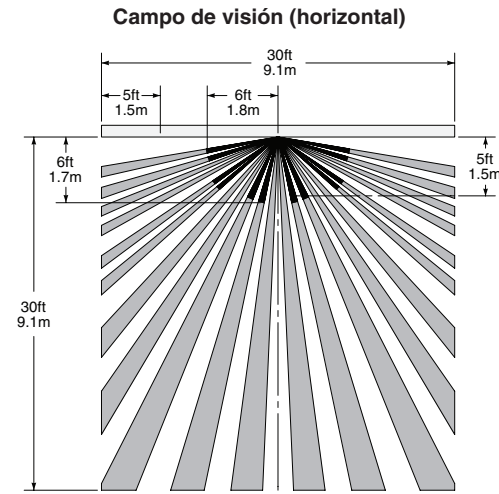

### REEEMPLAZO DE LAMPARAS

El IPSD6 y IPVD6 utilizan una característica de aislamiento de espacio de aire conectada a ellos por seguridad, cuando reemplaza una lámpara(s).

1. Jale la parte inferior del balancín como se muestra en la Figura A hasta que encaje en su lugar. Esto engancha el espacio de aire, que para la electricidad que fluye a la carga conectada.
2. Después de reemplazar la lámpara(s), presione el interruptor de aire (balancín) para que vuelva a su posición original asegurando que quede a ras con la superficie del sensor/atenuador (Figura B).
3. El sensor/atenuador volverá a su condición preestablecida y está listo para funcionar.

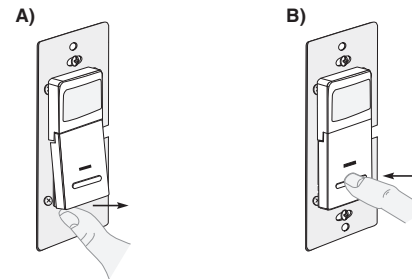

Interruptor de Aire

Reinicio del Sensor/Atenuador

### SOLUCION DE PROBLEMAS

#### Las luces no se ENCIENDEN (IPSD6):

- El movimiento está fuera del alcance de la detección, muévelo cerca al interruptor.
- Ajuste el nivel de luz hacia más claro o más oscuro, dependiendo de las condiciones de la habitación.

#### Las luces siempre se mantiene ENCENDIDAS:

- Compruebe la programación del tiempo de demora y compare el tiempo que las luces permanecen ENCENDIDAS.
- Asegúrese de que no se produzca movimiento en el área de cobertura durante el tiempo seleccionado.
- Compruebe que el interruptor no está instalado cerca de una fuente de calor (por ejemplo, cocina, luces, ventiladores de calor) o a detección de movimiento de una zona adyacente (por ejemplo, el tráfico de pasillo). Si es así, cambie el interruptor tiene que ser reubicado.

#### Las luces no se ENCIENDEN – IPVD6:

- Compruebe que el control se ha instalado correctamente.
- Asegúrese que la energía está ENCENDIDA.
- Compruebe que el foco está funcionando.

#### El foco del LED o de la LFC parpadea o brilla durante el inicio:

- Verifique que el foco esté marcado como "atenuable" Este producto está diseñado sólo para atenuar focos LED y LFC atenuables.

#### El parpadeo se observa a un nivel débil de atenuación:

- Algunos focos LED o de LFC no alcanzan el mismo nivel mínimo de luz incandescente. Vea la sección sobre el ajuste mínimo de brillantez para los focos LED y CFL.

#### El foco de la LFC parece que parpadea:

- El foco de la LFC puede requerir varios minutos de calentamiento para estabilizar a la luz.

#### El foco del LED o de la LFC no enciende:

- Vea la sección sobre activación de la característica de inicio rápido para LFC y LED.

**NOTA:** Si los problemas persisten, consulte a un electricista.

Para información adicional, contacte con la Línea Técnica de Información al 1-800-824-3005 o visite nuestra página en el Internet [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

Este producto está cubierto por las patentes de EE.UU. No. 7,924,155 y las patentes extranjeras correspondientes.

© 2013 Leviton Mfg. Co., Inc.

Todos los Derechos Reservados Incluyendo Derechos de Comercio

#### DECLARACION DE CONFORMIDAD CON FCC

Este producto cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a dos condiciones: (1) Este producto no debe causar interferencia dañina, y (2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un producto Digital Clase B, y cumple con el artículo 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para dar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no ocurra interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar APAGANDO O ENCENDIENDO el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo en un contacto en un circuito diferente al del receptor
- Para ayuda consulte con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión

**PRECAUCION FCC:** Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Leviton Manufacturing Co., Inc., puede anular la autoridad del usuario que opera el equipo.

#### GARANTIA LEVITON POR CINCO AÑOS LIMITADA

Leviton garantiza al consumidor original de sus productos y no para beneficio de nadie más que este producto en el momento de su venta por Leviton, está libre de defectos en materiales o fabricación por un periodo de cinco años desde la fecha de la compra original. La única obligación de Leviton es corregir tales defectos ya sea con reparación o reemplazo, como opción, si dentro de tal periodo de cinco años el producto pagado se devuelve, con la prueba de compra fechada y la descripción del problema a Leviton Manufacturing Co., Inc., Att. Quality Assurance Department, 201 North Service Road, Melville, New York 11747. Esta garantía excluye y renuncia toda responsabilidad de mano de obra por remover o reinstalar este producto. Esta garantía es inválida si este producto es instalado inapropiadamente o en un ambiente inadecuado, sobrecargado, mal usado, abierto, abusado o alterado en cualquier manera o no es usado bajo condiciones de operación normal o no conforme con las etiquetas o instrucciones. No hay otras garantías implícitas de cualquier otro tipo, incluyendo mercado de tecnología y propiedad para un propósito en particular pero si alguna garantía implícita es requerida por la jurisdicción pertinente, la duración de cualquier garantía implícita, incluyendo mercado de tecnología y propiedad para un propósito en particular, es limitada a cinco años. Leviton no es responsable por daños incidentales, indirectos, especiales o consecuentes, incluyendo sin limitación, daños a, o pérdida de uso de, cualquier equipo, pérdida de ventas o ganancias o retraso o falla para llevar a cabo la obligación de esta garantía. Los remedios provistos aquí son remedios exclusivos para esta garantía, ya sea basado en contrato, agravio o de otra manera.

# ARTWORK PRINT SPECIFICATIONS



**PART NUMBER** PK-93918-10-04-2B AR2383 **REV** \_\_\_\_\_ **DESCRIPTION** Instruction sheet

## SPECIFICATIONS :

**Dimensions:** 9" x 16.5"  
**\* Thickness:** 40 lb.  
**\* Material:** \_\_\_\_\_  
**\* Finish:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_  
**\* For manuals - designates cover specifications**

**\* Color(s):** 1 over 1  
 1: Black  Spot  
 2: \_\_\_\_\_  
 3: \_\_\_\_\_  
 4: \_\_\_\_\_  CMYK

**\* Fonts:**  
 1: Helvetica  
 2: \_\_\_\_\_  
 3: \_\_\_\_\_  
 4: \_\_\_\_\_

**Die Line Key:** - . . - Perforate  
 \_\_\_\_\_ Die Cut - - - - - Fold Line - - - - - Kiss Cut . . . . . Cellophane Glue

## MANUAL INTERIORS / BINDERY / FOLD SCHEME :

**Body Material:** \_\_\_\_\_  
**Thickness:** \_\_\_\_\_  
**Bindery**  
 Die cut  Fold  Saddle Stitch  
 Perfect Bind  Drill  Trim


**Color(s):** \_\_\_\_\_ over \_\_\_\_\_  
 1: \_\_\_\_\_  
 2: \_\_\_\_\_  Spot  
 3: \_\_\_\_\_  
 4: \_\_\_\_\_  CMYK

**Fonts:**  
 1: \_\_\_\_\_  
 2: \_\_\_\_\_  
 3: \_\_\_\_\_  
 4: \_\_\_\_\_

## PROCESS :

Offset  Flexo  
 Other \_\_\_\_\_  
**Line Screen:** \_\_\_\_\_  
**Angle:** \_\_\_\_\_  
**Resolution:** \_\_\_\_\_

## FOLD SCHEME / BINDERY DIAGRAM

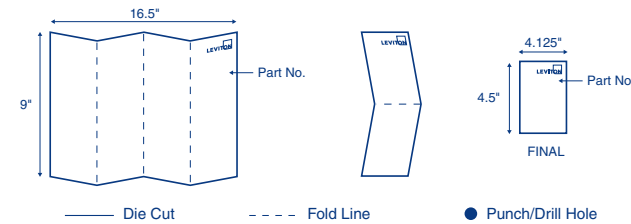

## COMMENTS :

AR2383 - corrected spanish copy and hotline number per ECR4070

The information in this document is the exclusive PROPRIETARY property of LEVITON MANUFACTURING COMPANY, INC. It is disclosed with the understanding that acceptance or review by the recipient constitutes an undertaking by the recipient, (1) to hold this information in strict confidence, and (2) not to disclose, duplicate, copy, modify or use the information for any purpose other than that for which disclosed.

## FOR LEVITON USE ONLY

**Approvals:**  Plant 08 J. Tang  CQA \_\_\_\_\_  PM M. Neary  
 Mktg \_\_\_\_\_  Eng P. Soccoli cc: E. Redko  
 Cust \_\_\_\_\_  Other \_\_\_\_\_  S & A \_\_\_\_\_  
 Other \_\_\_\_\_

**PN-ARN:** EC4070-C002368 **ECO Number:** ECR4070 **Pilot Rev:** \_\_\_\_\_

**Artist:** S. Gualtieri **Artwork Release Date:** 9/3/13

**Notes:** \_\_\_\_\_