


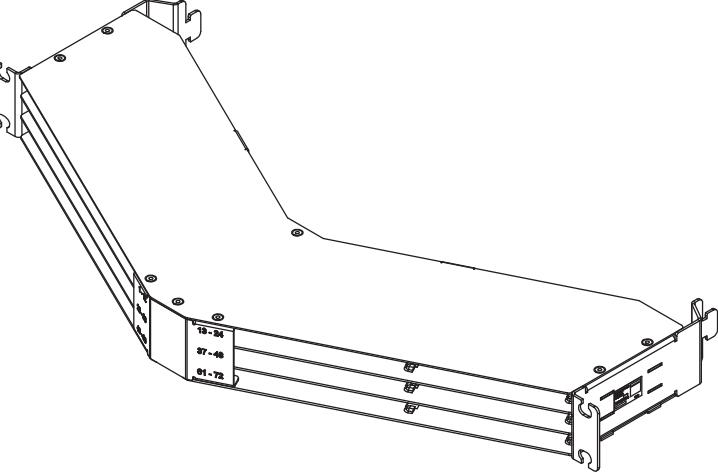
	Installation Instructions	Directives d'installation	Instrucciones Importantes
<p>Opt-X UHDX 1RU Angled Patch Panel Panneau incliné Opt-X UHDX de 1UB <i>Panel de interconexión en ángulo 1RU UHDX Opt-X</i></p>  <p>© 2021 Leviton Mfg. Co., Inc. Customer Support: 1-800-824-3005 International: 1-425-486-2222 Web: www.leviton.com</p> <p>Soutien de la clientèle : 1 800 824-3005 International : 1 425 486-2222 Web : www.leviton.com</p> <p>Atención al cliente: 1-800-824-3005 Internacional: 1-425-486-2222 Web: www.leviton.com</p>	<p>IMPORTANT INSTRUCTIONS</p> <p>WARNING Read and understand all instructions. Follow all warnings and instructions marked on the product.</p> <p>DANGER INVISIBLE LASER LIGHT WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM</p>  	<p>DIRECTIVES IMPORTANTES</p> <p>AVERTISSEMENT S'assurer de bien lire et comprendre toutes les directives. Observer tous les avertissements et consignes apparaissant sur le produit décrit aux présentes.</p> <p>DANGER INVISIBLE LASER LIGHT WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM</p>  	<p>DIRECTIVES IMPORTANTES</p> <p>ADVERTENCIA Lea y entienda todas las instrucciones. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.</p> <p>DANGER INVISIBLE LASER LIGHT WHEN OPEN AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM</p>  

Figure 1

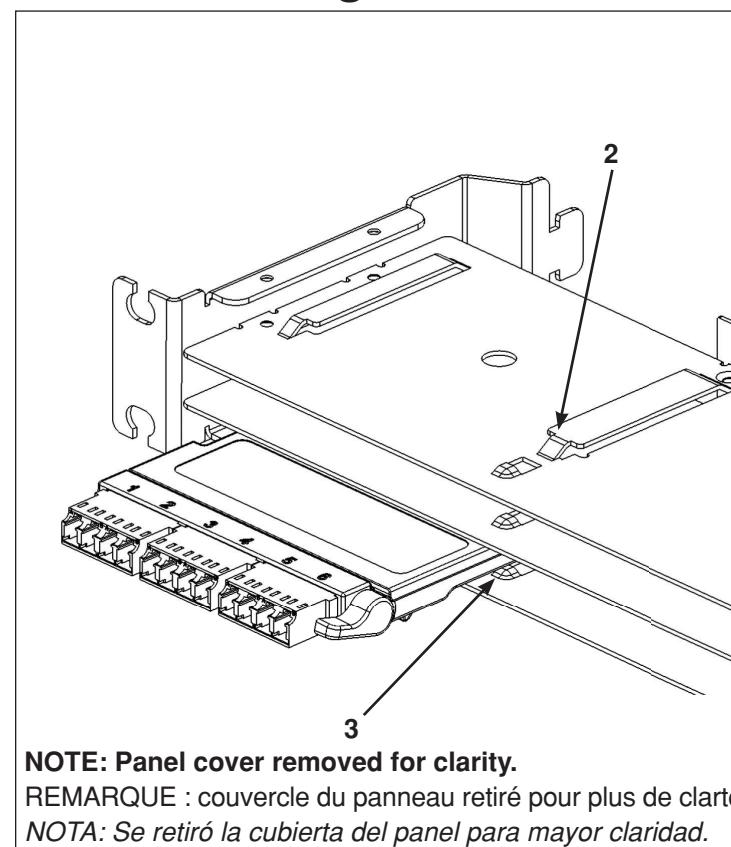

REMARQUE : couvercle du panneau retiré pour plus de clarté.
NOTA: Se retiró la cubierta del panel para mayor claridad.

DESCRIPTION

Leviton's Opt-X UHDX Angled Patch Panel provides an open patching system that utilizes HDX cassettes and adapter plates.

Note: Leviton recommends installing an optional rear cable management tray (E2XHD-CMB) on the rack-mounted panel.

INSTALLATION

1. Install patch panel into the target location of the equipment rack or cabinet using the 4 provided 12-24 rack screws.
2. Insert HDX cassette or adapter plate into the guide rails of the target position as required (**Figure 1**).
3. Slide the cassette or adapter plate rearward until the latch engages (**Figure 1**).
4. Route cabling to the rear side of the patch panel
Suggestion: for an angled patch panel it is preferred that the cables be routed to both sides of the patch panel (e.g., cable for cassettes in columns A and B routed to the right rear of the panel, and cables for cassettes in columns C and D routed to the left rear).

DESCRIPTION

Les panneaux inclinés Opt-X UHDX de Leviton sont des systèmes de brassage qui emploient des cassettes HDX et des plaquettes d'adaptateurs.

Remarque : Leviton recommande l'installation d'un plateau de gestion du câblage arrière (E2XHD-CMB) quand le panneau est installé dans un bâti.

INSTALLATION

1. Installer le panneau à l'endroit voulu dans une armoire ou un bâti d'équipement au moyen des quatre vis 12-24 fournies.
2. Insérer une cassette ou une plaquette d'adaptateurs dans les rails de l'emplacement visé (**Figure 1**).
3. Glisser l'accessoire choisi vers l'arrière jusqu'à ce que le taquet s'enclenche.
4. Acheminer les câbles à l'arrière du panneau (dans le cas de modèles inclinés, il est préférable d'acheminer les câbles des deux côtés, c'est-à-dire ceux des cassettes des colonnes A et B par la droite, et ceux des cassettes des colonnes C et D par la gauche).

DESCRIPCION


El Panel de Interconexión en Ángulo UHDX Opt-X de Leviton ofrece un sistema de interconexión abierto que utiliza cassetes HDX y placas adaptadoras.

Nota: Leviton recomienda instalar una bandeja organizadora de cables trasera opcional (E2XHD-CMB) en el panel de montaje en bastidor.

INSTALACION

1. Instale el panel de interconexión en el lugar de destino del bastidor del equipo o gabinete usando los 4 tornillos 12-24 de bastidor proporcionados.
2. Inserte el casete HDX o placa adaptadora en las rieles guías en la posición que deseé según sea necesario (**Figura 1**).
3. Deslice el casete HDX o placa adaptadora hacia atrás hasta que el seguro enganche.
4. Dirija el cableado hacia el lado trasero del panel de interconexión (Sugerencia: para un panel de interconexión en ángulo, es preferible dirigir los cables hacia ambos lados del panel de interconexión; por ejemplo, el cable para los cassetes en las columnas A y B dirigido hacia la parte trasera derecha del panel, y los cables para los cassetes en las columnas C y D dirigidos hacia la parte trasera izquierda).

Figure 2

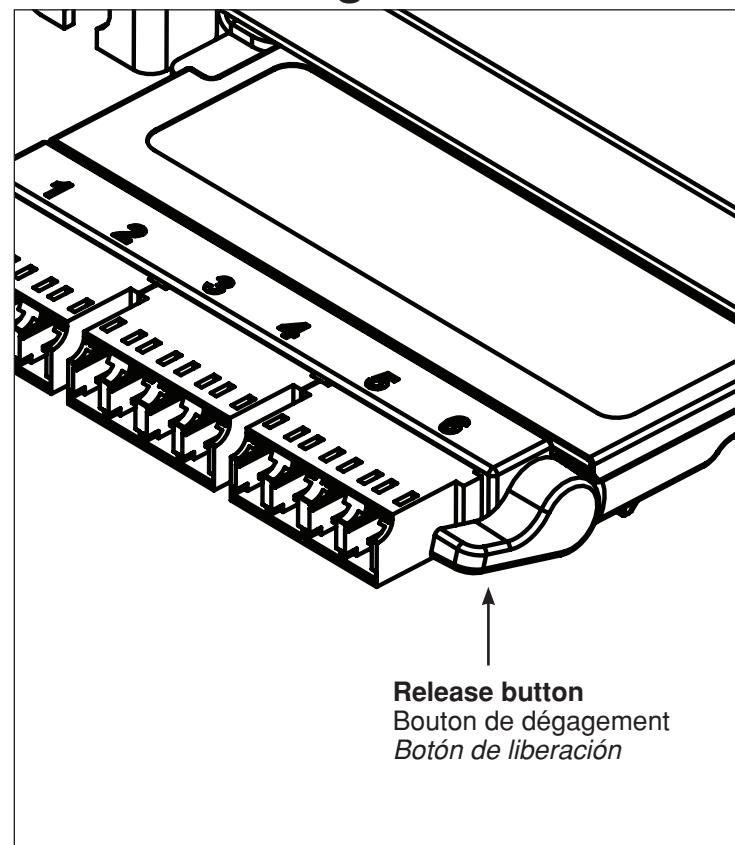

CASSETTE REMOVAL

To remove a cassette or adapter plate, press down gently on the release button and then remove the cassette (**Figure 2**).

RETRAIT DES ACCESSOIRES

Pour retirer une cassette ou une plaquette d'adaptateurs, il suffit d'appuyer délicatement sur le bouton de dégagement (**figure 2**).

EXTRACCION DE CASETE

Para extraer un casete o una placa adaptadora, presione suavemente hacia abajo en el botón de liberación y después extraiga el casete (**Figura 2**).